



**Een nieuwe aansluiting voor drinkwater.  
Technische fiche voor eengezinswoningen en  
kleine appartementsgebouwen.**



# Al aan water gedacht?

## Handleiding voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen (max. vier watermeters).

Vorbereidende werken door aanvrager uit te voeren (zie tekeningen voor meer details)

|                                                                                                                                                     | Uitgevoerd?              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| vastschroeven van betonplexplaat (18 mm) tegen de muur waar de watermeter wordt geplaatst                                                           | <input type="checkbox"/> |
| plaatsen van waterdichte muurdoorgang diameter 110 mm (dmv. energiesteen of pvc-buis)                                                               | <input type="checkbox"/> |
| plaatsen van pvc-buis diameter 110 mm, haaks op de as van de straat, in sleuf met 80 cm gronddekking, verbonden met de muurdoorgang diameter 110 mm | <input type="checkbox"/> |
| afdichten van uiteinde pvc-buis aan straatzijde en aanduiden met merkteken                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| breng het huisnummer en/of lotnummer aan op een goed zichtbare plaats                                                                               | <input type="checkbox"/> |



*Laat ons weten wanneer deze werken zijn voltooid. Wij nemen dan contact met je op om te kijken wanneer de watermeter kan worden geplaatst.*

### Let op:

- De watermeter mag niet geplaatst worden in ruimtes met privékarakter, zoals toilet, bad- of slaapkamer.
- De aarding van het gebouw mag niet verbonden zijn met de watermeter.
- De watermeter bevindt zich max. 75 meter van de openbare weg (bij grotere afstanden neem je contact op met Pidpa voor de plaatsing van een permanente meterput). De meteropstelling komt zo dicht mogelijk bij de muurdoorgang en mag bij toegang via de zijgevel max. 1 meter verwijderd zijn van de buitenmuur.
- De geplaatste pvc-buis mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Bij uitvoering plaatsen we één watermeter met dubbeldienstkraan waar je tijdens de bouwwerken water kan afnemen (beperkt debiet). Indien er meerdere watermeters nodig zijn, plaatsen we deze nadat
  - voor de binneninstallatie een keuringsattest is afgeleverd (meer info op [www.pidpa.be/drinkwater/nieuwe-aftakking/keuring](http://www.pidpa.be/drinkwater/nieuwe-aftakking/keuring) of via 078 05 01 18)
  - voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag is gebeurd. Ook hier moet een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien worden door de klant.
- Vooraleer je je binnenleiding in dienst kan nemen, moet een gelijkvormigheidskeuring gebeuren. Pidpa kan deze keuring voor u uitvoeren. Meer info op <https://www.pidpa.be> of via 078 05 01 18.

# Zorg dragen voor veiligheid

## Overloop onderstaande aandachtspunten en zorg mee voor een veilige werkomgeving

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gecontroleerd?           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| De ruimte waar de watermeter(s) geplaatst wordt is minstens 2,20m hoog, droog, proper, vrij van obstakels en voldoende verlicht. Zo kan de plaatsing van de nieuwe drinkwateraansluiting, controle, onderhoud en eventueel vervanging of herstelling van de watermeter makkelijk gebeuren. | <input type="checkbox"/> |
| De werf en de plaats waar de wateraansluiting uitgevoerd wordt is goed toegankelijk.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Keldergaten en putten van liftschachten zijn voorzien van leuning of bedekt met een stevig deksel.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Indien de watermeter(s) in de kelder geplaatst wordt, is een trap met leuning of goedgekeurde ladder voorzien.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Er staat geen kraan, container,... opgesteld in de buurt waar we graafwerken moeten uitvoeren.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| De veiligheidscoördinator (indien van toepassing) werd op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die Pidpa zal uitvoeren.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |




# Vorbereidende binnenwerken door klant

## Watermeter wordt bovengronds geplaatst, horizontaal


 Betonplex plaat, min. dikte 18mm  
breedte en hoogte afhankelijk van  
aantal watermeters (zie tabel)

| Aantal watermeters           | min. afmetingen (BxH) |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 watermeter                 | 100 cm x 60 cm        |
| 2 watermeters (meerloopstuk) | 100 cm x 95 cm        |
| 3 watermeters (meerloopstuk) | 100 cm x 110 cm       |
| 4 watermeters (meerloopstuk) | 100 cm x 125 cm       |

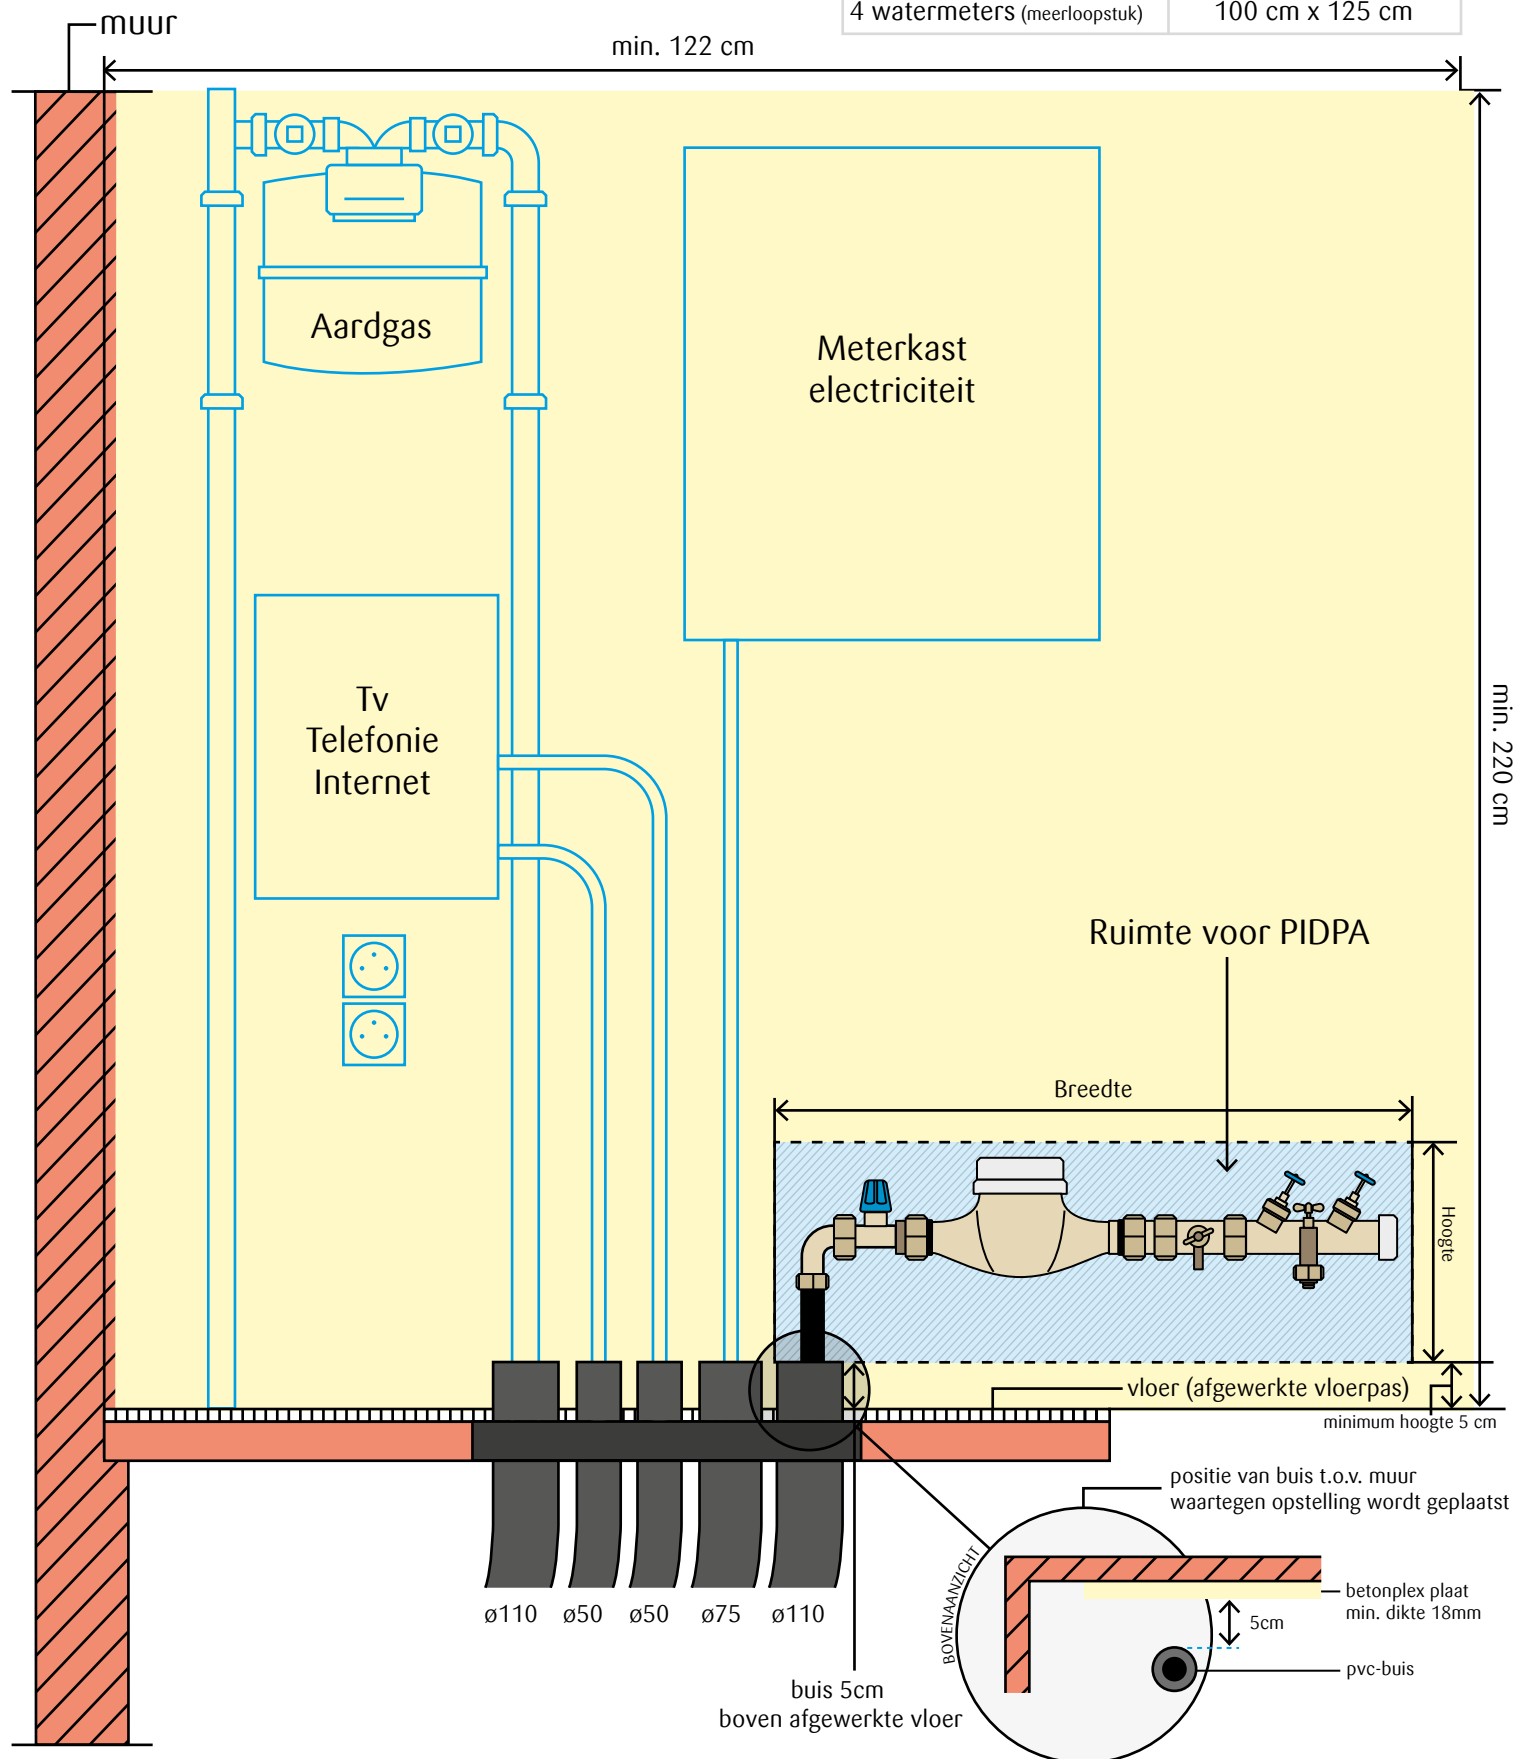


# Vorbereidende buitenwerken door klant. Watermeter wordt bovengronds geplaatst, horizontaal.

Toegang via zijgevel.

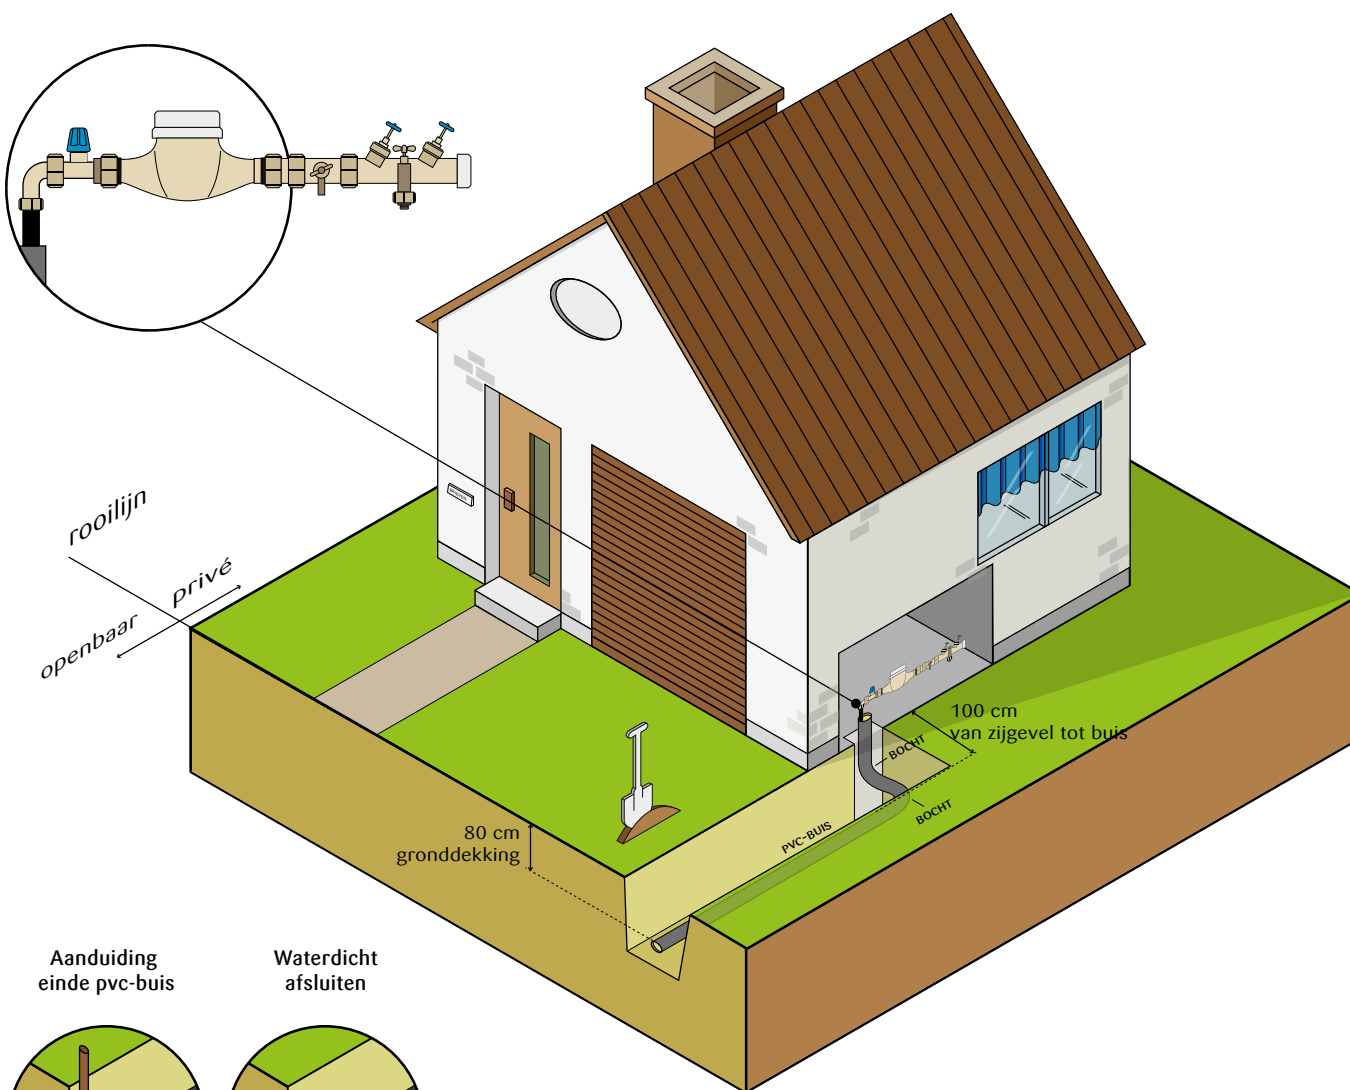


## Type buis

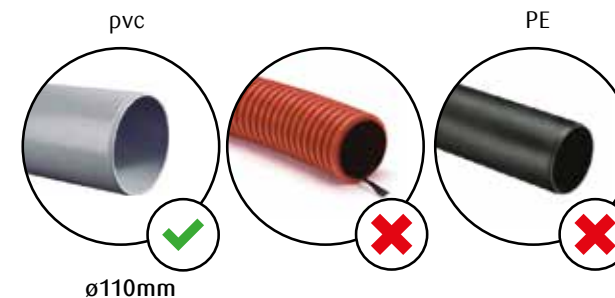


## Type bocht

pvc bocht met straal minimaal 40 cm of Energiebocht

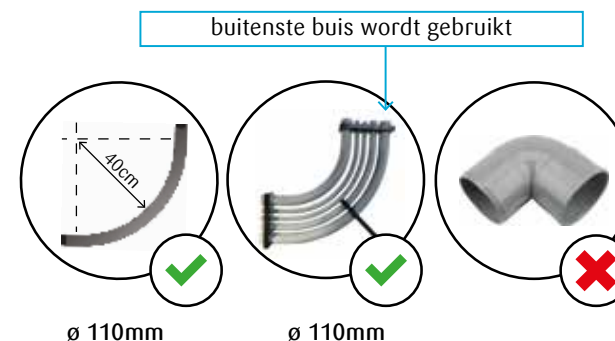

Aanduiding  
einde pvc-buis

Waterdicht  
afsluiten

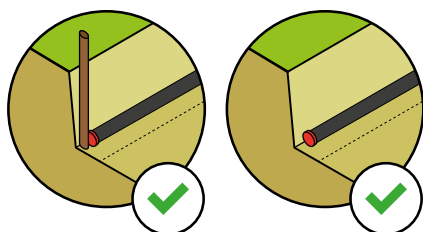

De harde pvc-buis is **waterdicht verbonden**  
met de (energie)bocht en loopt ononderbroken  
door tot aan openbaar domein

