

Hemelwater-droogteplan RETIE

Ruimte voor water - Kaart 2




OPDRACHTGEVER

Pidpa
Desguinlei 246
2018 Antwerpen 1
Tel.: 03/216.88.00



OPDRACHTHOUDER

IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel.: 03/270.92.95
info@imdc.be

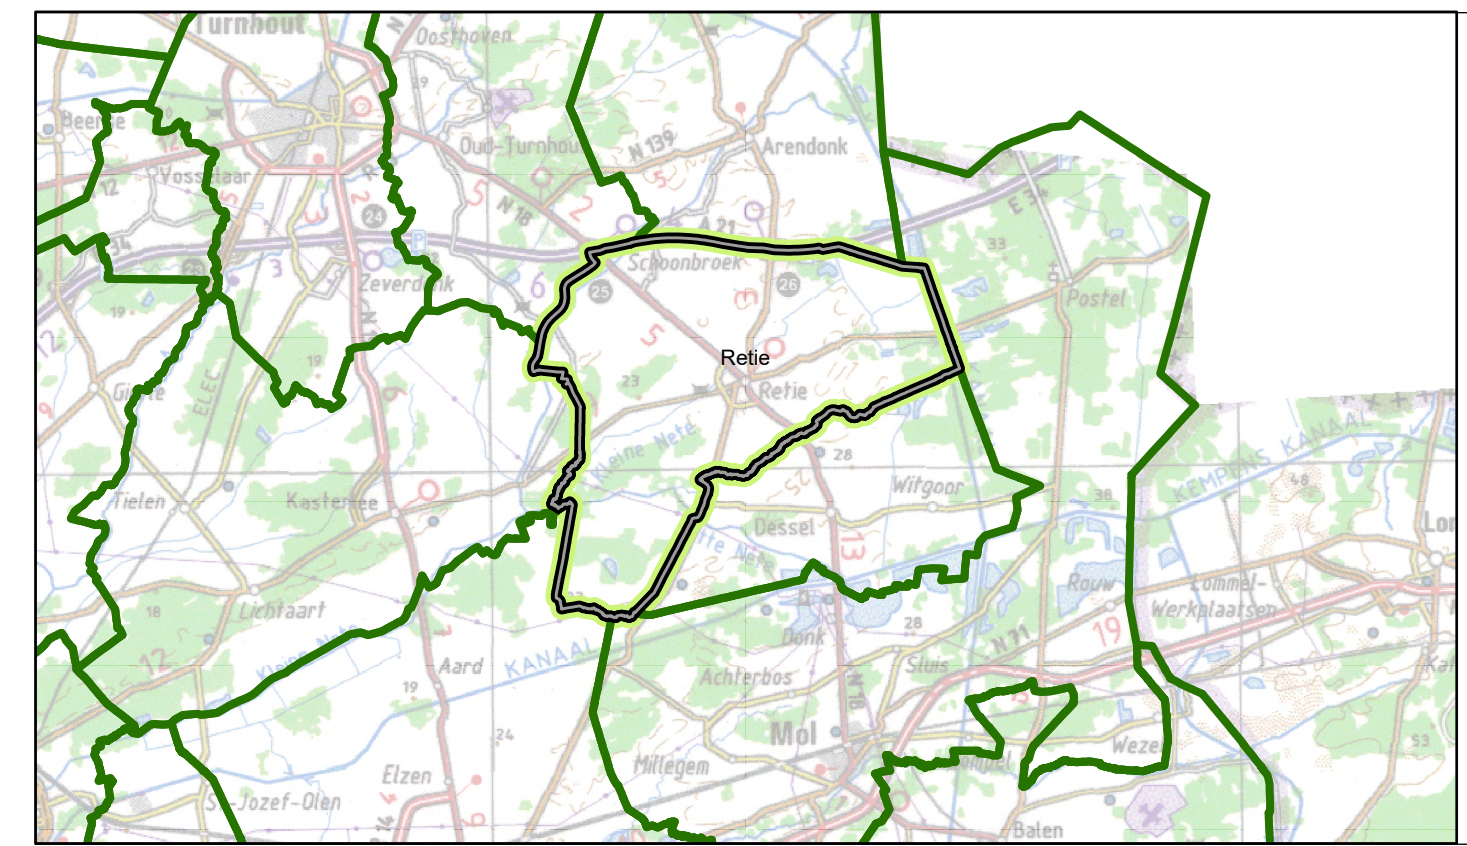

Legende

- Deelzone**
- Actiepunt
- Waterlopen (bron: VHA)**
- Categorie
- gecategoriseerde waterloop
 - waterloop buiten categorie
 - Publieke grachten
 - Grachten (bron Pidpa)
- BT: Open watervoorziening (bron: Wt - GRB)**
- Type
- Wadi
 - Buffer
 - Andere
- BT: Bekken (bron: Pidpa)**
- Type
- Wadi
 - Open Bekken
 - Andere
 - Gebouwen
 - Parkings en pleinen
- Bodemkaart 2014 (bron: VLM)**
- Infiltratie geschiktheid
- Hoog
 - Matig
 - Laag
 - Onbekend
- GT: Visie op hemelwaterafvoer**
- Type
- Afvoer (Prioritair karakter)
 - Afvoer (of type te onderzoeken)
 - Buffering
 - Infiltratie
 - GT: Visie grachten
 - GT: Potentiële publieke grachten
 - GT: Potentie voor grachten en/of infiltreerbare berm
- Visie: Bufferlocaties**
- Bovengrondse berging
 - Bufferbekken
 - Eco-corridor
 - Ontharding
 - Zone Bufferlocatie
 - GT: Buffers in geplande projecten (bron: Pidpa)
- GT: Buffers - geplande projecten (cfr. ontwerpplan) (bron: Pidpa)**
- GT: Acties
 - Bekkenbeheerplan
 - GT: K-projecten (bron:Pidpa)
 - GT: Verkaveling - projecten (bron: Pidpa)
 - GT: Externe projecten (Bron: AQF)
- Waterwingebieden (bron: MVG en Provanit)**
- Beschermingszones
- 1: geen infiltratie toegestaan
 - 2: geen infiltratie toegestaan
 - 3: beperkte infiltratie toegestaan, enkel via open bekken
- NOG - kaart (bron: VMM-AGIV)**
- natuuroorzaak
- NOG - Overstroombaar
 - vanuit waterloop (bron: VMM-AGIV)
- Leidingen BT (bron: Pidpa)**
- AARD, WATER
- DWA, Gemengd, Andere
 - Regenwater
 - Buitlegebied_codes

WMS Signaalgebieden VMM

- Type
- Bouwwijze opgave
 - Verscheppte watertoets

Toelichting:

- keuze voor infiltratie zonder overloop waar goed infiltrerbaar
- keuze voor infiltratie met overloop waar matig infiltrerbaar
- keuze voor buffering met verhoogde afvoer, zeker in gebied waar waterlopen intrek zijn
- buffering voor een kritiek waterloopgebied kan ook in openbare gebieden of in een bufferzone (waarvoor een aantal voorstellen zijn gedaan)
- waar de bodemtoestand is, dient verder infiltratieonderzoek duidelijkheid te verschaffen



RETIE



Opdracht: Hemelwater-droogteplan

Uitgave	Datum	Omschrijving
A	xx/xx/xxxx	Revisie 00

07b Ruimte voor water- Kaart 2

Datum:	08/12/2024	Schaal:	1:13.500	Project-nr.:	K-XX-XXX
--------	------------	---------	----------	--------------	----------

Nota: Signaalgebieden vormen op heden een actuele bufferlocatie voor oppervlaktewater vanuit de waterloop. Bij eventuele ontwikkeling van deze gebieden, kan – naast aandacht voor hun huidige functie als buffer voor waterlopen – bijkomend ook onderzocht worden of er in deze gebieden ook voor stedelijk hemelwater extra buffering kan worden voorzien. Het is evident dat buffering voor waterlopen altijd de prioriteit krijgt.